

TESTRAPPORT



bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T +31 (0)88 244 01 00
F +31 (0)88 244 01 01
E info@skgikob.nl
I www.skgikob.nl

Rapportnummer	18.00439,2				
Datum beproeving	15 en 18 maart 2019				
Datum rapport	28 Oktober 2019				
Aanvrager	OnLevel GmbH Budberger strasse 5 46446/ Emmerich am Rhein				
Omvang rapport	Dit rapport bestaat uit 15 pagina's inclusief bijlagen.				
Betreft	Beproeving op de stootbelasting van diverse glasbalustrade volgens de NEN-EN 1991-1-1+C1/NB: 2011 <table><tr><th>Type</th><th>Montagewijze</th></tr><tr><td>Skyforce Front Mount, Skyforce Front Mount,</td><td>gemonteerd op aluminium profiel gemonteerd op kunststof profiel</td></tr></table>	Type	Montagewijze	Skyforce Front Mount, Skyforce Front Mount,	gemonteerd op aluminium profiel gemonteerd op kunststof profiel
Type	Montagewijze				
Skyforce Front Mount, Skyforce Front Mount,	gemonteerd op aluminium profiel gemonteerd op kunststof profiel				
Laborant	K. de Wolf				
Technisch Manager	dr. ir. A. van Beek				
Conclusie	De in dit rapport opgenomen balustrades zijn geschikt om een stootbelasting op te kunnen vangen van een kinetische energie van 500 Joule				

INHOUD

1	DOEL VAN HET ONDERZOEK.....	3
2	TYPEAANDUIDING EN OMSCHRIJVING VAN HET ONDERZOCHE OBJECT	3
3	CONCLUSIE VAN HET ONDERZOEK.....	4
4	PRESTATIES.....	5
4.1	<i>Prestaties volgens EN 1991: 2011</i>	<i>5</i>
5	VERANTWOORDING EN METHODIEK.....	5
6	MONSTERNEMING	5
7	BEPROEVINGSRESULTATEN.....	6
8	BIJLAGE 1.....	8
	TEKENINGEN / FOTO'S	8
1A	/ Skyforce Front Mount Aluminium.....	8
1B	/ Skyforce Front Mount Kunststof.....	12

1 DOEL VAN HET ONDERZOEK

Door Onlevel GmbH te Emmerich am Rhein werd aan de SKG-IKOB-opdracht verstrekt een weerstand tegen stootbelasting op diverse glasbalustrades volgens de NEN-EN 1991-1-1+C1/NB: 2011 (hierna te noemen EN 1991) uit te voeren.

SKG-IKOB is door de RvA geaccrediteerd volgens EN-ISO/IEC 17025 onder nr. L 406, voor diverse impactbeproevingen.

2 TYPEAANDUIDING EN OMSCHRIJVING VAN HET ONDERZOCHE OBJECT

Typeaanduiding:

- | | | |
|------------------------|-----------|---------|
| | | Bijlage |
| • SKYFORCE Front Mount | Aluminium | 1A |
| • SKYFORCE Front Mount | Kunststof | 1B |

Voor de technische specificatie: zie bijlage: 1

3 CONCLUSIE VAN HET ONDERZOEK

De constructies (zie paragraaf 7, Beproevingresultaten) van Onlevel zijn geschikt om een stootbelasting op te kunnen vangen met een kinetische energie van 500 Joule.

Daarmee wordt voldaan aan de eisen ten aanzien van een stootbelasting (door personen) zoals gesteld in artikel 2.3 lid 2 van de geldende versie van het Bouwbesluit.

Opmerking:

Dit beproevingsrapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd, tenzij vooraf schriftelijke toestemming van SKG-IKOB is verkregen.

De beproevingsresultaten hebben louter betrekking op het beproefde object, zoals dat door de opdrachtgever werd aangeboden.

Opgemaakt te Geldermalsen d.d. 28-10-2019



dr. ir. A. van Beek
Technisch manager

4 PRESTATIES


4.1 Prestaties volgens EN 1991: 2011

Paragraaf EN 1991	Omschrijving	Testnorm
6.3.7	Stootbelastingen	TNO-Bouw rapport B-92-1143.

*Uitgevoerd onder accreditatie L406

5 VERANTWOORDING EN METHODIEK

De bepaling heeft plaatsgevonden middels beproevingen volgens: NEN-EN 1991-1-1 +CN/NB: 2011. Hierbij is de procedure aangehouden zoals beschreven in paragraaf 5.2.4.2 van rapport TNO B-92-1143.

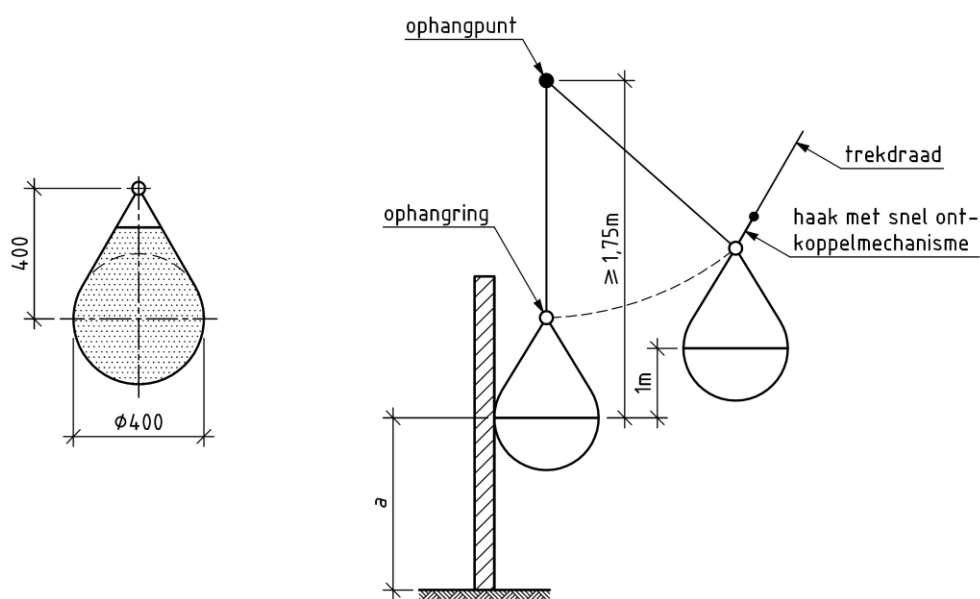

Legenda

a hoogte van het aanstootpunt boven het vloerniveau

Figuur NB.B.1 — Opstelling slingerproef en doorsnede van het te gebruiken stootlichaam

De beproeving heeft plaatsgevonden op de volgende locatie: SKG-IKOB te Geldermalsen

De beproeving is uitgevoerd met de volgende apparatuur

- Glasparekzak: MTM 679
- Meetstok: MTM 705
- Rolmaat: MTM 733
- Thermohyrometer: MTM 696

6 MONSTERNEMING

De monsters zijn op 14-03-2019 geleverd door de aanvrager en door SKG-IKOB gekenmerkt.

De aangeleverde monsters (halffabricaten) zijn separaat van elkaar aangeleverd en ter plaatse door een monteur samengesteld en bevestigd met behulp van een stelkader aan een opstelling van SKG-IKOB.

De monsters zijn door opdrachtgever ter beschikking gesteld. Dientengevolge doet dit onderzoek slechts uitspraak over de onderzochte exemplaren en kan het niet worden beschouwd als representatief voor een grotere partij.

Opmerking:

In afwijking tot de montagerichtlijnen hebben de beproevingen plaatsgevonden zonder het aanbrengen van een omtrekspeeling tussen de stijlen en het stelkader, dit houdt in dat de beproeving van de balustrades hebben plaatsgevonden op een starre bouwkundige constructie.

7 BEPROEVINGSRESULTATEN

Balustrade	Gemonteerd tegen	Afmeting glas B x H	Samenstelling glas VSG-ESG	Aantal bevestigingspunten	Type glasdrager c.q. bevestiging	Zie bijlage	Resultaat
------------	------------------	---------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------------	-------------	-----------

Skyforce Front Mount	Aluminium	500 x 500	6.6.2	5	M8 x 35mm	1A	Pass
	Aluminium	500 x 500	8.8.4	5	M8 x 35mm	1A	Pass
	Aluminium	500 x 1200	6.6.2	6	M8 x 35mm	1A	Pass
	Aluminium	1200 x 500	6.6.2	5	M8 x 35mm	1A	Pass
	Aluminium	1500 x 500	8.8.4	5	M8 x 35mm	1A	Pass
	Aluminium	2500 x 500	10.10.4	5	M8 x 35mm	1A	Pass
	Aluminium	800 x 800	6.6.2	6	M8 x 35mm	1A	Pass

Balustrade	Gemonteerd tegen	Afmeting glas B x H	Samenstelling glas VSG-ESG	Aantal bevestigingspunten	Type glasdrager c.q. bevestiging	Zie bijlage	Resultaat
------------	------------------	---------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------------	-------------	-----------


Skyforce	Kunststof	1200 x 500	6.6.2.	5	5,5 x 48	1B	Pass
Front Mount	Kunststof	1500 x 500	8.8.4	5	5,5 x 48	1B	Pass

- 1) De SKYFORCE Front Mount profielen worden rechtstreeks, op de aluminium en kunststof raamprofielen gemonteerd en zonder omtrekspeling tegen het stelkozijn van de testopstelling geplaatst.


Hierdoor is er sprake van een starre achterconstructie waardoor de beweging van de profielen onderling minimaal is.

Dit houdt in dat de resultaten van de impactbeproevingen op de glasbalustrades, welke tegen een buigslappe constructie worden gemonteerd, andere prestaties kunnen behalen.


- 2) De impact op de glasbalustrades heeft plaatsgevonden op een drietal plaatsen




500 x 500




800 x 800

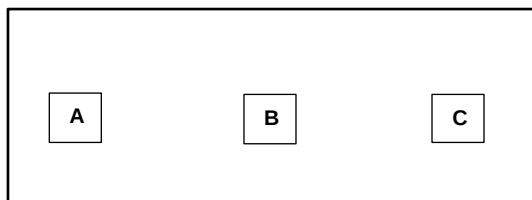

1200 x 500

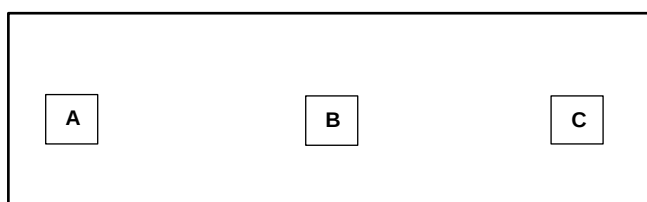

1500 x 500

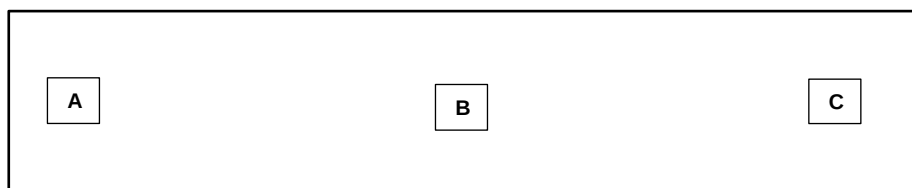

2500 x 500

3) Test condities


Datum beproeving:	15-03-2019	18-03-2019
Temperatuur:	20,2 °C	20,5 °C
Relatieve vochtigheid:	42,5 %	40 %


8 BIJLAGE 1

TEKENINGEN / FOTO'S

1) SKG-IKOB aanvaard geen verantwoordelijkheid voor de door de opdrachtgever aangeleverde tekeningen

1A / Skyforce Front Mount Aluminium

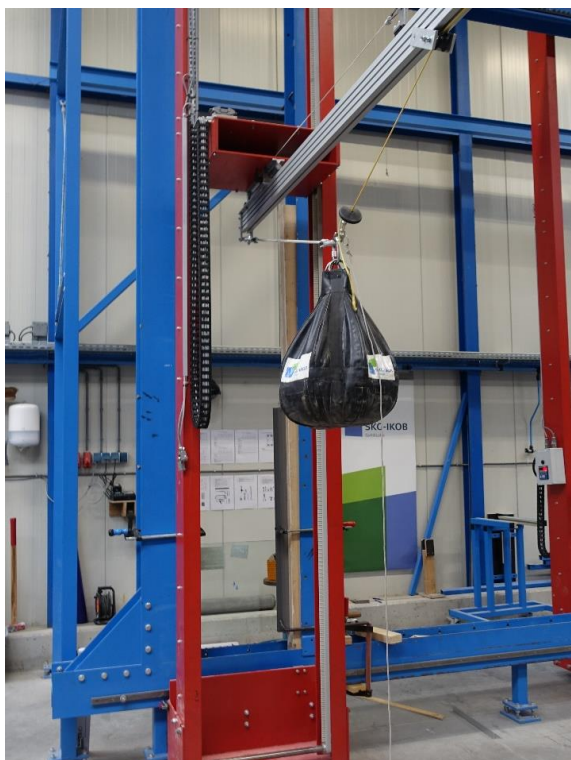


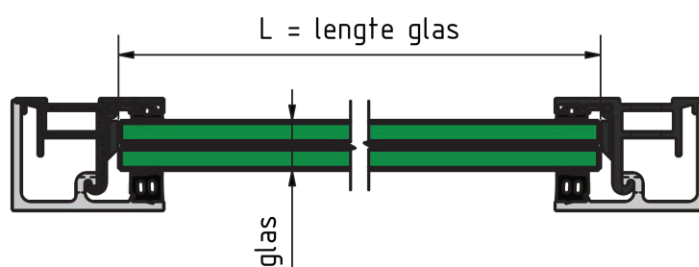


Glas	H = hoogte glas	L = lengte glas
6.6.2	min. 500mm - max. 1200mm	max. 1200mm
8.8.4	min. 500mm - max. 1200mm	max. 1500mm
10.10.4	min. 500mm - max. 1200mm	max. 2500mm

Glas type: Gehard gelaagd glas met PVB folie


Designed by FV	Created 4-6-2019	Modified	Comment
		Description Detail1: Glasmaat Skyforce Top Montage	
		Article number SKYFORCE	Size A4 Scale 1 : 2

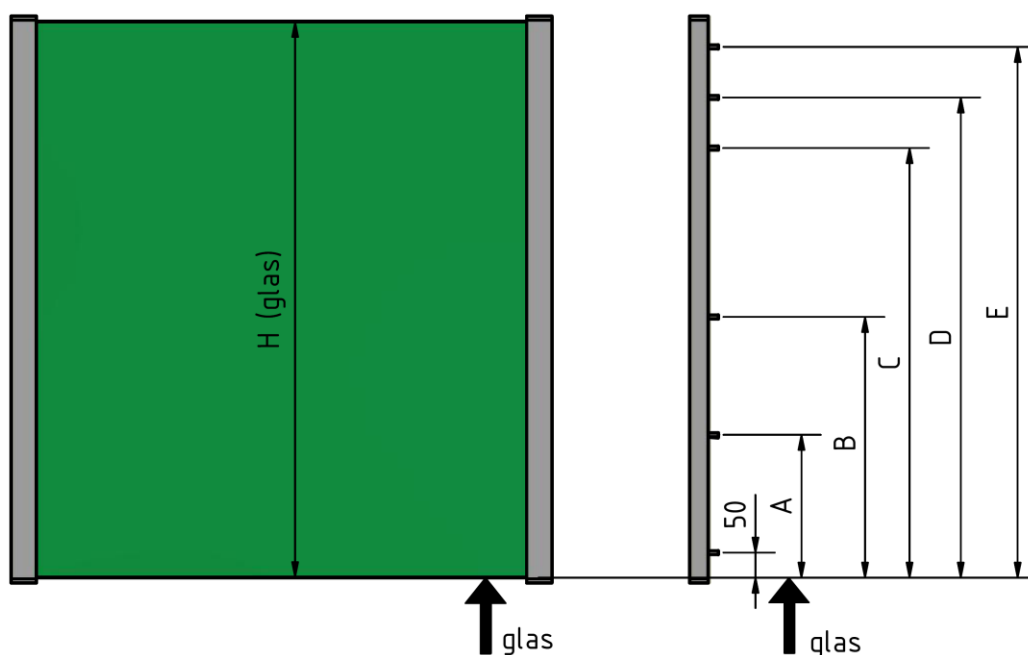

Glashoogte	500mm	600mm	700mm	800mm	900mm	1000mm	1100mm	1200mm
A	100	150	150	183	183	250	283	317
B	x	x	x	316	316	450	516	583
C	250	350	450	550	650	750	850	950
D	350	450	550	650	750	850	950	1050
E	450	550	650	750	850	950	1050	1150

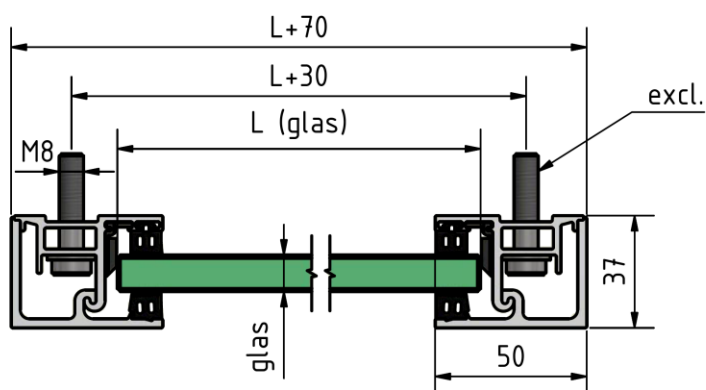

Designed by FV	Created 5-6-2019	Modified	Comment
		Description Detail 2 : Skyforce Top Montage afmeting	
		Article number SKYFORCE	Size A4 Scale 1 : 2

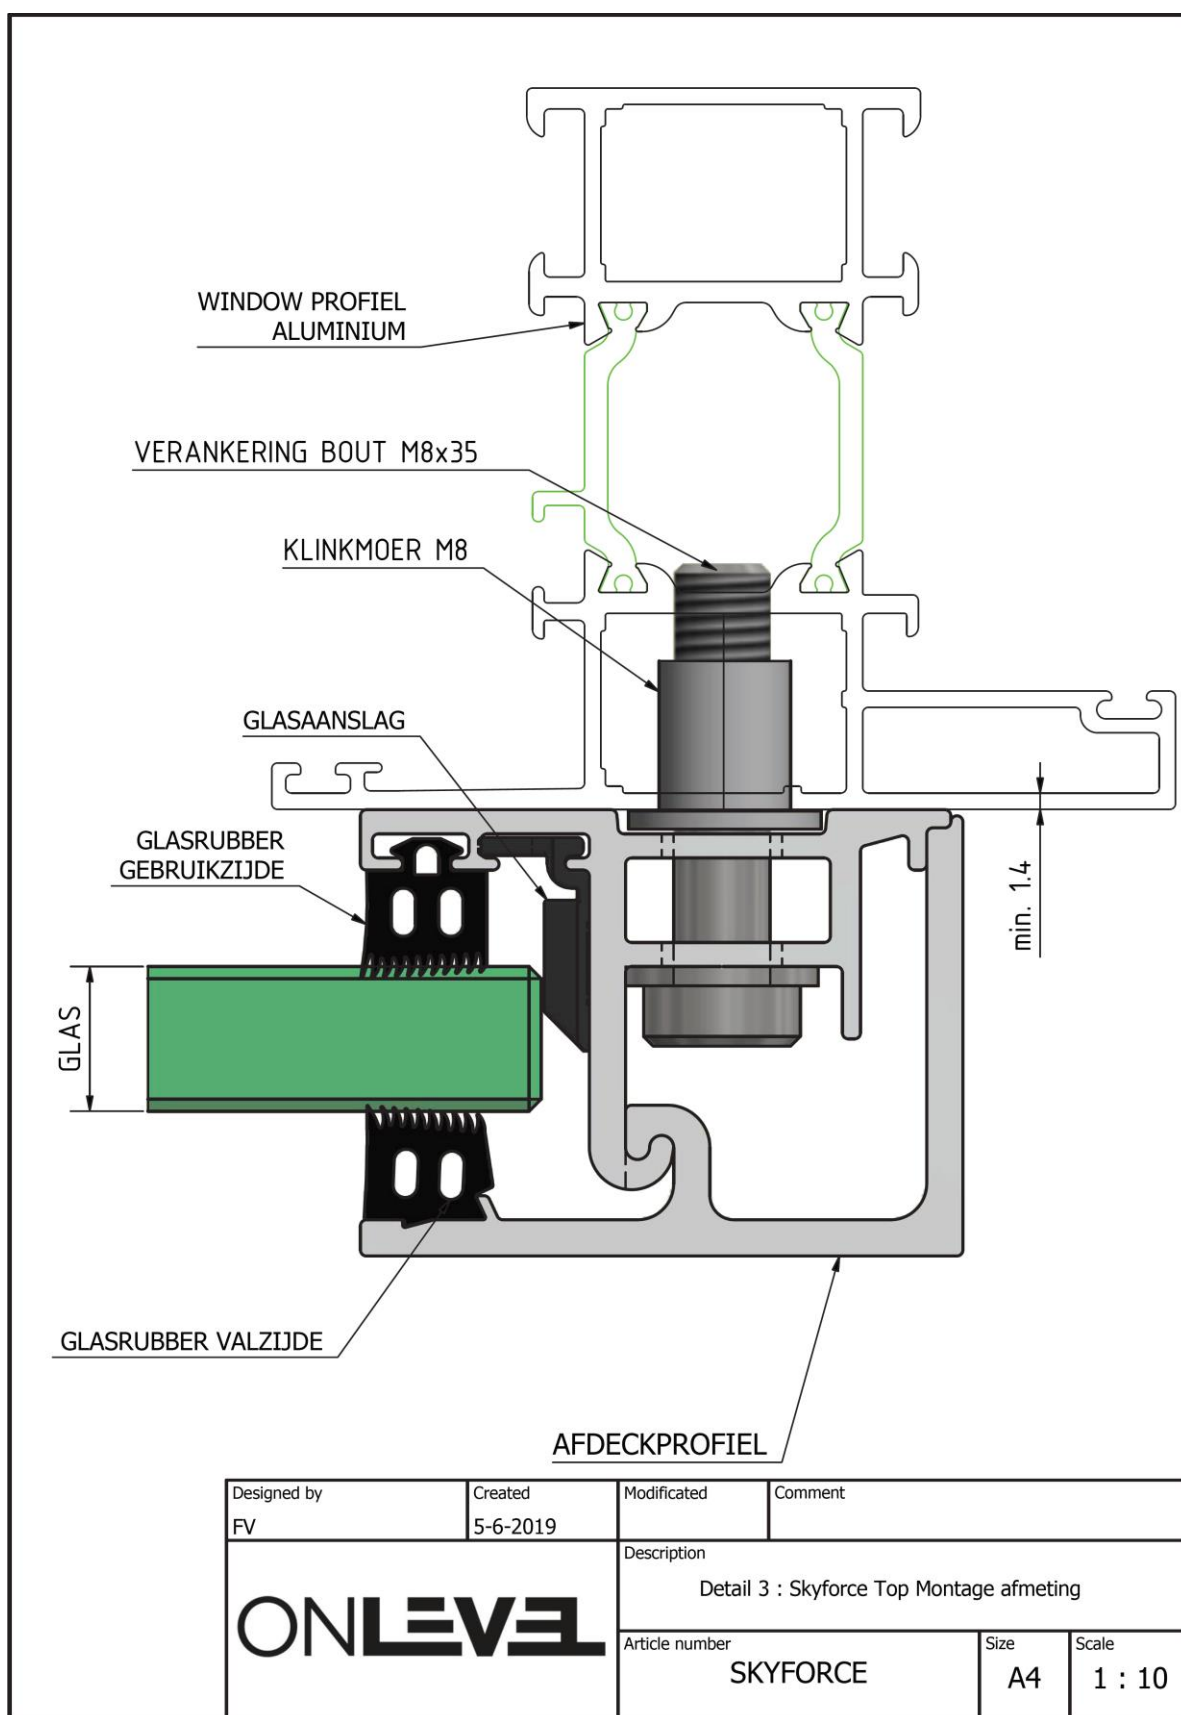

1B / Skyforce Front Mount Kunststof



